

PATVIRTINTA

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktoriaus

2025 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-88

1 priedas

**KRETINGOS R. VYDMANTŲ GIMNAZIJOS
IVADINĖ (BENDRA) GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA NR. GS-1**

I. BENDROJI DALIS

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos gaisrinės saugos instrukcija taikoma visiems patalpose dirbantiems darbuotojams ir nustato pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus, kurių jie privalo laikytis.



1. Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų, darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų preparatų saugos duomenų lapuose, įrenginių naudojimo instrukcijose gamintojo nurodytų gaisrinės saugos reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.

2. Už Kretingos raj. Vydmantų gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų gaisrinės saugos būklę atsako gimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas, turintis atitinkamą kvalifikacinį pažymėjimą.


3. Už gaisrinę saugą atsakingi asmenys privalo:

- 3.1. kontroliuoti, kaip laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų darbo vietose;
- 3.2. laiku vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų nurodymus;
- 3.3. aprūpinti gimnazijos patalpas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
- 3.4. užtikrinti, kad gaisro gesinimo priemonės būtų tvarkingos ir parengtos naudoti bet kuriuo metu;
- 3.5. parengti gaisrinės saugos instrukciją bei darbuotojų veiksmų planą kilus gaisrui;
- 3.6. aprūpinti darbo barus įspėjamaisiais ženklais;
- 3.7. kontroliuoti evakavimo kelių, teritorijos, patalpų tvarkingumą priešgaisrinio atžvilgiu;
- 3.8. užtikrinti, kad šildymo įrenginiai, ventiliacijos ir elektros įranga būtų tvarkinga;
- 3.9. užtikrinti, kad baigus darbą patalpose, darbo vietose būtų išjungti elektros įrenginiai, išskyrus tuos, kurie turi veikti visą parą.

4. Gimnazijos darbuotojai privalo:
 - 4.1. žinoti ir vykdyti šios instrukcijos reikalavimus;
 - 4.2. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;
 - 4.3. baigus darbą sutvarkyti darbo vietą ir išjungti elektros prietaisus;
 - 4.4. žinoti esančių gaisro gesinimo ir signalizacijos priemonių išdėstymo vietas, mokėti tomis priemonėmis naudotis;
 - 4.5. Žinoti naudojamų darbo priemonių pagrindines pavojingumo charakteristikas
 - 4.6. Vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą

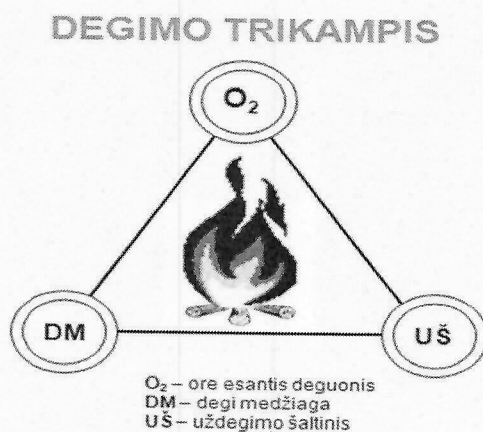
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Bendrieji principai, leidžiantys išvengti gaisro, yra šie:



- *Nesudaryti degios aplinkos!*
- *Degioje aplinkoje vengti užsidegimo šaltinio (degančio ar įkaitusio paviršiaus, taip pat elektros iškrovos, turinčios pakankamai energijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti!)*
- *Pastebėjus užsidegimą, riboti oro cirkuliavimą!*

6. Klasikinis degimo trikampis:



7. Transporto priemonės statyti, medžiagas, prekes laikyti tik tam skirtose vietose.
8. Medžiagas laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t.t.), taip pat pagal jų fizikines, chemines savybes, sprogumą ir gaisringumą. Ant taros ar

pakuotės turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

9. Kilnojamieji prekystaliai, konteineriai, kasos aparatai, technologiniai įrenginiai prekybinėse patalpose turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų evakuoti žmonių.

10. Patalpose nuo įrenginių, šildymo prietaisų, šviestuvų, laidų ir kitų elektros įrenginių turi būti valomos dulės ir kitos degios atliekos.

11. Nenaudoti prietaisų, įrenginių, kito inventoriaus ne pagal paskirtį.

12. Šiukšles, kitas atliekas laikyti tam skirtose vietose ir reguliariai šalinti iš įmonės patalpų.


13. Panaudotos valymo medžiagos turi būti dedamos į uždaromas dėžes, o darbo laikui pasibaigus – išnešamos iš patalpų.

14. Baigus darbą ir išeinant iš patalpos ar teritorijos, būtina patikrinti paliekamos vietos gaisrinės saugos būklę.

III. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮRANGA

15. Gaisrinės saugos priemonės ir įranga:

GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖ		ŽENKLINIMAS	PATIKRINIMAI
	Gaisro signalizacijos mygtukas		-
GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖ		ŽENKLINIMAS	PATIKRINIMAI
	Gesintuvas		Gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė turi būti tikrinami gamintojo ar jo įgalioto atstovo nurodytu laiku. Gesintuvus, kurių garantinis laikas pasibaigęs, laikyti objektuose ir

			naudoti gaisrui gesinti ir kitiems tikslams draudžiama.
	Gaisrinio čiaupo spintelė	 Gaisrinis čiaupas:  Gaisrinis žarnos ritinys: 	Vidaus gaisrinį vandentiekį būtina kartą per metus patikrinti: perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti, ar jie nesurūdiję, sugedusius gaisrinius čiaupus suremontuoti ar pakeisti naujais, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, patikrinti elektrifikuotų sklendžių ir gaisrinių siurblių veikimą.

16. Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti.

Aktyvios gaisrinės saugos priemonės (gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai).

17. Įmonės patalpose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

18. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių bandymas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus. Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai atliekami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

19. Neardyti, saugoti nuo galimų pažeidimų aktyvias gaisrinės saugos priemones

IV. PATALPŲ IR EVAKAVIMO KELIŲ PRIEŽIŪRA

20. Gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpos turi būti tvarkingos ir atitikti gaisrinės saugos reikalavimus.

21. Evakuacijos keliai ir išėjimai turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti.

22. Evakuaciniuose išėjimuose durys turi lengvai atsidaryti ir jos neturi būti užrakintos iš lauko.

23. Langų ir durų grotos iš vidaus turi būti varstomos, reikalui esant, lengvai ir greitai nuimamos, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

24. Rūkyti gimnazijos patalpose ir teritorijoje draudžiama.

25. Draudžiama laiptinėse, po laiptais įrengti sandėliavimo paskirties patalpas.

26. Draudžiama patalpose laikyti lengvai užsiliepsnojančias medžiagas ar skysčius, valyti patalpas ir įrenginius degiais skysčiais.

27. Gaisro ar kitokios nelaimės metu darbuotojams labai svarbu greitai ir saugiai pasitraukti iš pavojingos vietos.

28. Evakuacijos keliai pažymėti žalios spalvos evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklais, nurodančiais evakuacijos kryptį:

 arba  arba 	<i>Evakuojantis bėgti per duris, virš kurių pakabinti šie ženklai.</i>
	<i>Evakuojantis sekti evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais.</i>

29.  Dėl savo ir aplinkinių saugumo neužkrauti:

29.1. gesintuvų, gaisrinių čiaupų, kito gaisrinio inventoriaus;

29.2. evakuacijos kelių, durų, vartų ir langų; privažiavimo kelių ir priėjimų;

29.3.  elektros skydinių ir skirstomųjų spintų (jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas); įvadinių sklendžių.

V. ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA

30. Elektros instaliacija, kompiuterinė technika ir įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami laikantis saugumo reikalavimų.

31. Montuoti, remontuoti elektros instaliaciją, kompiuterinę techniką ir įrenginius gali tik darbuotojai turintys reikiamą kvalifikaciją.

32. Priėjimai prie elektros skydinės ir skirstomųjų spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti.

33. Elektros paskirstymo spintos ir skydinės turi būti užrakintos.

34. Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama:

34.1 šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

34.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius;

34.3. elektros lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

34.4. į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią;

34.5. vietoj elektros laidų ir kabelių naudoti radijo arba telefono ryšio laidus;

34.6. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;

34.7. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

34.8. naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais;

34.9. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusia izoliacine medžiaga.

35. Visi elektros įrenginiai ir instaliacija turi būti tvarkingi, apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo, galinčių sukelti gaisrą.

36. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos tik leistino galingumo, eksploatacijos instrukcijoje nurodytos, elektros lempos.

37. Neeksploatuojami elektros įrenginiai turi būti atjungti nuo elektros tinklo.

VI. PATALPŲ UŽDARYMO TVARKA BAIGUS DARBĄ

38. Budintis, atsakingas už patalpų uždarymą, pasibaigus darbui, prieš jas uždarydamas, privalo patikrinti ar:

38.2. nesijaučia patalpose degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;

38.3. išjungti kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo aparatai, šildytuvai, radijo, vėdinimo sistemos ir kiti elektros įrenginiai, apšvietimas;

38.4. įjungtos (jei yra įrengtos) stacionarios gaisro gesinimo ir signalizacijos priemonės;

38.5. ant patalpų šildymo sistemos nepalikta skudurų ir kitų degių medžiagų;

38.6. uždaryti langai ir kitos angos, nėra pasilikusių žmonių;

- 38.7. neužkrauti takai, skirti priėjimui prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių išėjimų;
39. Budintis, atsakingas už patalpų uždarymą, pastebėjęs išvardintų reikalavimų pažeidimus, privalo imtis priemonių jiems pašalinti. Jei jis to padaryti negali, pranešti apie tai gimnazijos administracijai.



VI. GAISRŲ GESINIMO PRIEMONĖS IR ĮRENGINIAI

40. Pirminės gaisro gesinimo priemonės ir gaisriniai įrengimai (jei yra įrengti) turi būti tvarkingi ir parengti darbui, o gesintuvai užplombuoti.
41. Patalpose turi būti pakabinti ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą.
42. Gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi ir įrengti 2-2,5 m. aukštyje nuo grindų paviršiaus.
43. Gesintuvais leidžiama gesinti tuos gaisrus, kurie nurodyti gesintuvus gaminusios įmonės instrukcijose.
44. Gesintuvo korpusas turi būti nudažytas raudonai, o užrašė valstybine kalba ant gesintuvo turi būti nurodytas jo panaudojimo būdas, užpildymo data ar galiojimo laikas.
45. Gesintuvai, juose esančių gesinimo medžiagų kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
46. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs.
47. Gesintuvus reikia:
- 47.2. laikyti lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų;
- 47.3. kabinti ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir kad atidarytos patalpos durys netrukdytų paimti gesintuvo;
- 47.4. gesintuvai, kurie yra nešildomoje patalpoje ir nėra skirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, šalčių metu nunešami į šildomas patalpas.

VII. GESINTUVO NAUDOJIMAS

48.  Tik mažą gaisrą galima užgesinti pačiam, jei gaisras vidutinis ar didelis – nerizikuoti.

49.  Susipažinti su gesintuvo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.
50. Gaisrai skirstomi į klases. Identifikuoti gaisro klasę ir naudoti gesintuvą, ant kurio nurodyta, kad jis skirtas būtent tai gaisro klasei gesinti.

A klasės	B klasės gaisrai:	C klasės	D klasės	E klasės
gaisrai: dega	Dega degūs	gaisrai:	gaisrai: dega	gaisrai: dega
kietos degios	skysčiai arba	Dega degios	metalai ir jų	elektros įranga,
medžiagos,	medžiagos,	dujos, pvz.	lydiniai pvz.	kuria teka el.
didesne dalimi	turinčios savybę	degantis	kalis, natris,	srovė iki
organinės	lydytis,	propanas,	magnis.	1000V.
kilmės,	pvz. degantis	vandenilis,		
pvz. deganti	benzinas, naftos	acetilenas,		
mediena,	produktai, riebalai,	šviečiančios		
popierius,	lakas, derva,	dujos ir kt.		
šiaudai, anglis,	vaškas, eteris,			
tekstilė,	alkoholis ir kt.			
automobilių				
padangos ir kt.				
ŽYMĖJIMAS ANT GESINTUVO:				
				„Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų.“

51. Visų gesintuvų paleidimo būdas yra panašus:

kaištį

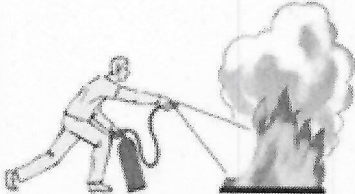
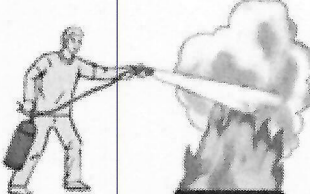
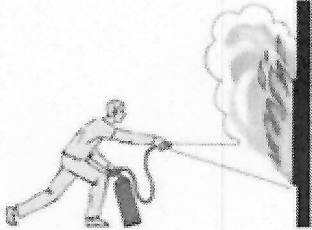

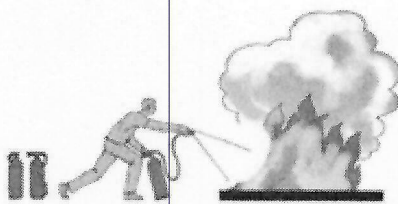
2. Gesintuvo žarnelę su difuzoriumi
nukreipkite į gaisro židinį

1. Nutraukite plombą ir ištraukite apsauginį

3. Nuspauskite rankenėlę



52. Gesintuvo naudojimas gesinant gaisrą

Teisingai	Neteisingai
	
Ugnį gesinkite pavėjui.	
	
Gesindami lygų paviršių, pradėkite nuo arčiausiai esančios pusės.	
	
Degančią sieną gesinkite nuo apačios į viršų.	
	
Jeigu yra keli gesintuvai, naudokite juos vienu metu.	

53.  Užgesinus ugnį, stebėti gaisrą, kad ji vėl neužsiliepsnotų.

VIII. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

54. Pastebėjęs gaisrą, privalo:

- 54.1. nedelsiant pranešti apie gaisrą pagalbos telefonu 112;
- 54.2. imtis priemonių gelbėti žmones ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą;
- 54.3. gesinti gaisrą turimomis priemonėmis;
- 54.4. pranešti apie gaisrą gimnazijos administracijai.
- 55. Gimnazijos direktorius ar jo paskirtas darbuotojas, atvykęs į gaisro vietą, privalo:
 - 55.1. įsitikinti, ar iškviesta Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
 - 55.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui iki atvyks Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;
 - 55.3. paskirti asmenį, gerai žinantį privažiavimo kelius ir vandens telkinius, pasitikti Valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą;
 - 55.4. patikrinti, ar įjungta (jeigu įrengta patalpose) automatinė stacionari gesinimo sistema;
 - 55.5. esant reikalui, išjungti elektros įrenginius, vėdinimo sistemas ir panaudoti kitas priemones gaisro plėtimuisi užkirsti;
 - 55.6. organizuoti materialinių vertybių išvežimą iš gaisro zonos;
 - 55.7. atvykus Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai informuoti apie padėtį ir suteikti reikalingas žinias;
 - 55.8. informuoti steigėją apie padėtį.

Instrukciją parengė:

Ūkio vadovė,
Atsakinga už gaisrinę saugą



Laura Endriekutė-Šakinė